

FAI - FONDO AMBIENTE ITALIANO
NÁRODNÍ FOND PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
PEČUJE O ITALSKÉ PAMÁTKY OD ROKU 1975


HRAD MASINO

SEVERNÍ ITÁLIE

PRŮVODCE VYSOUŠENÍM



HRAD MASINO

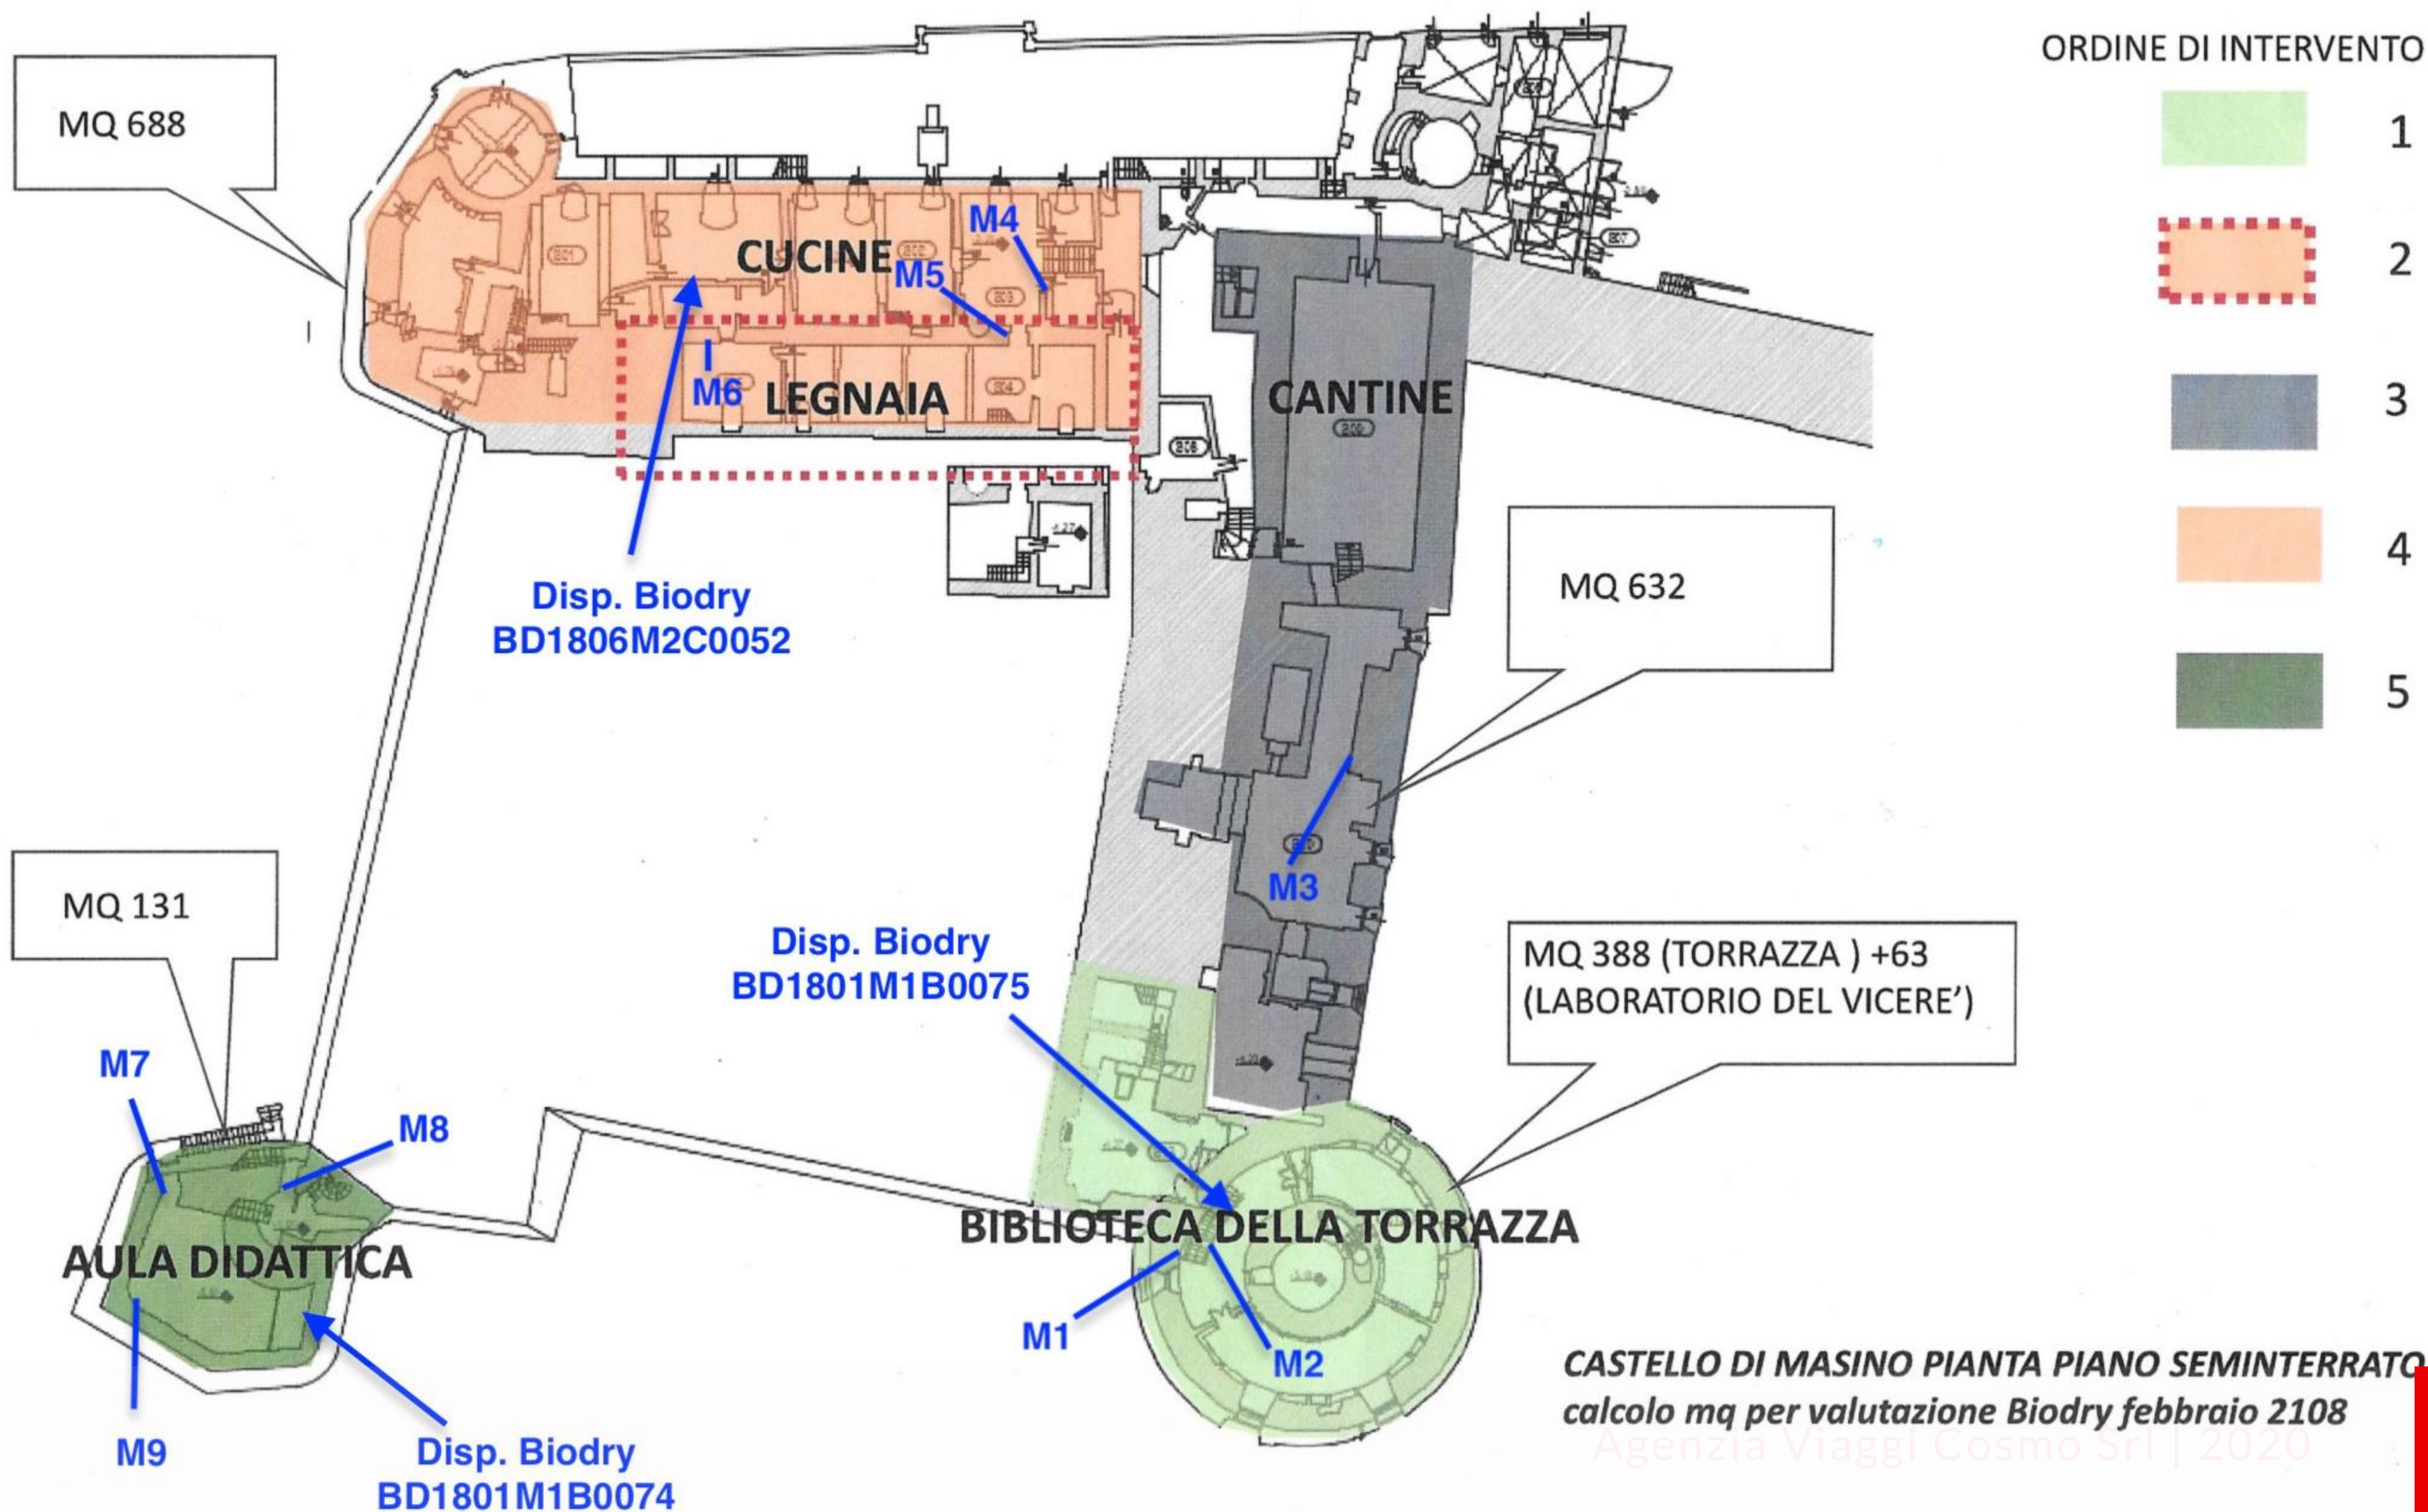


HMOTNOSTNÍ MĚŘENÍ VZORKŮ ZDIVA

PROVÁDĚNÉ PODLE NORMY
UNI 11085: NOV. 2003

KNIŽNÍ VĚŽ (TORRE BIBLIOTECA)

BODY: M1, M2, M3

PRŮMĚRNÁ VÝŠKA
VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI

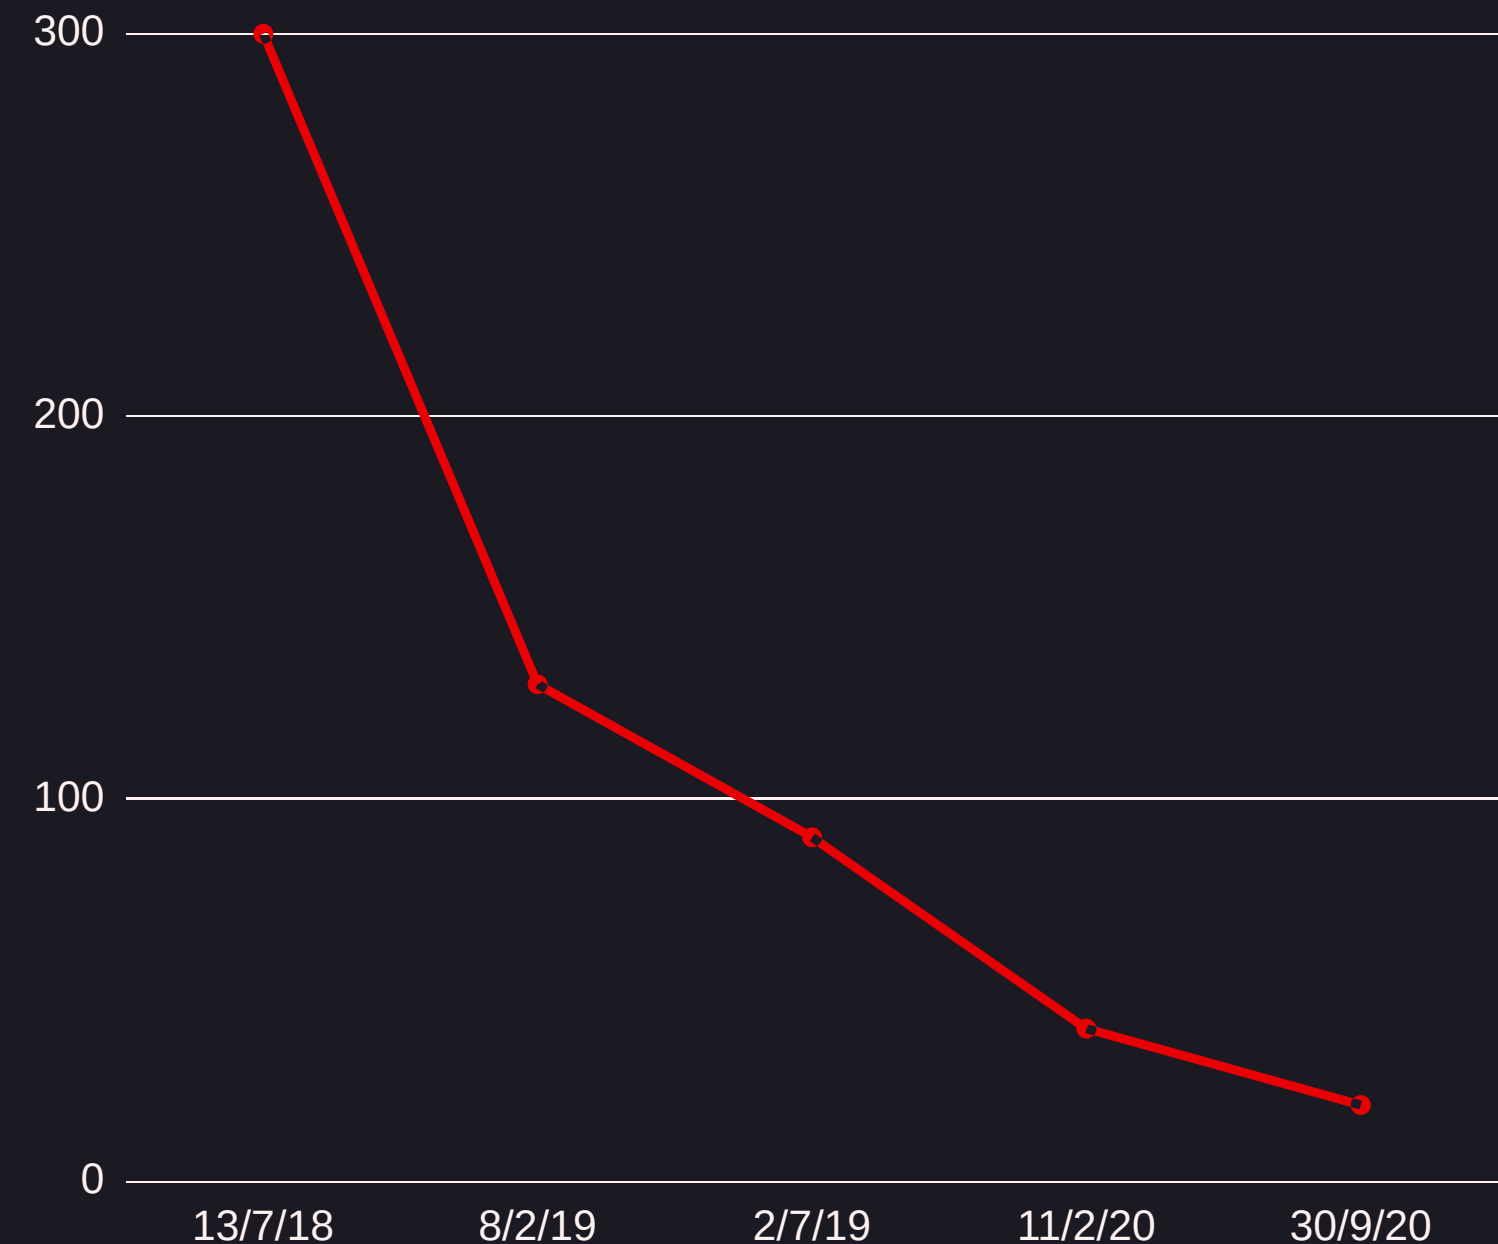


HMOTNOSTNÍ MĚŘENÍ VZORKŮ ZDIVA

PROVÁDĚNÉ PODLE NORMY
UNI 11085: NOV. 2003

KNIŽNÍ VĚŽ (TORRE BIBLIOTECA)

BODY: M1, M2, M3

PRŮMĚRNÉ MNOŽSTVÍ VLHKOSTI
PŘÍTOMNÉ UVNITŘ ZDI

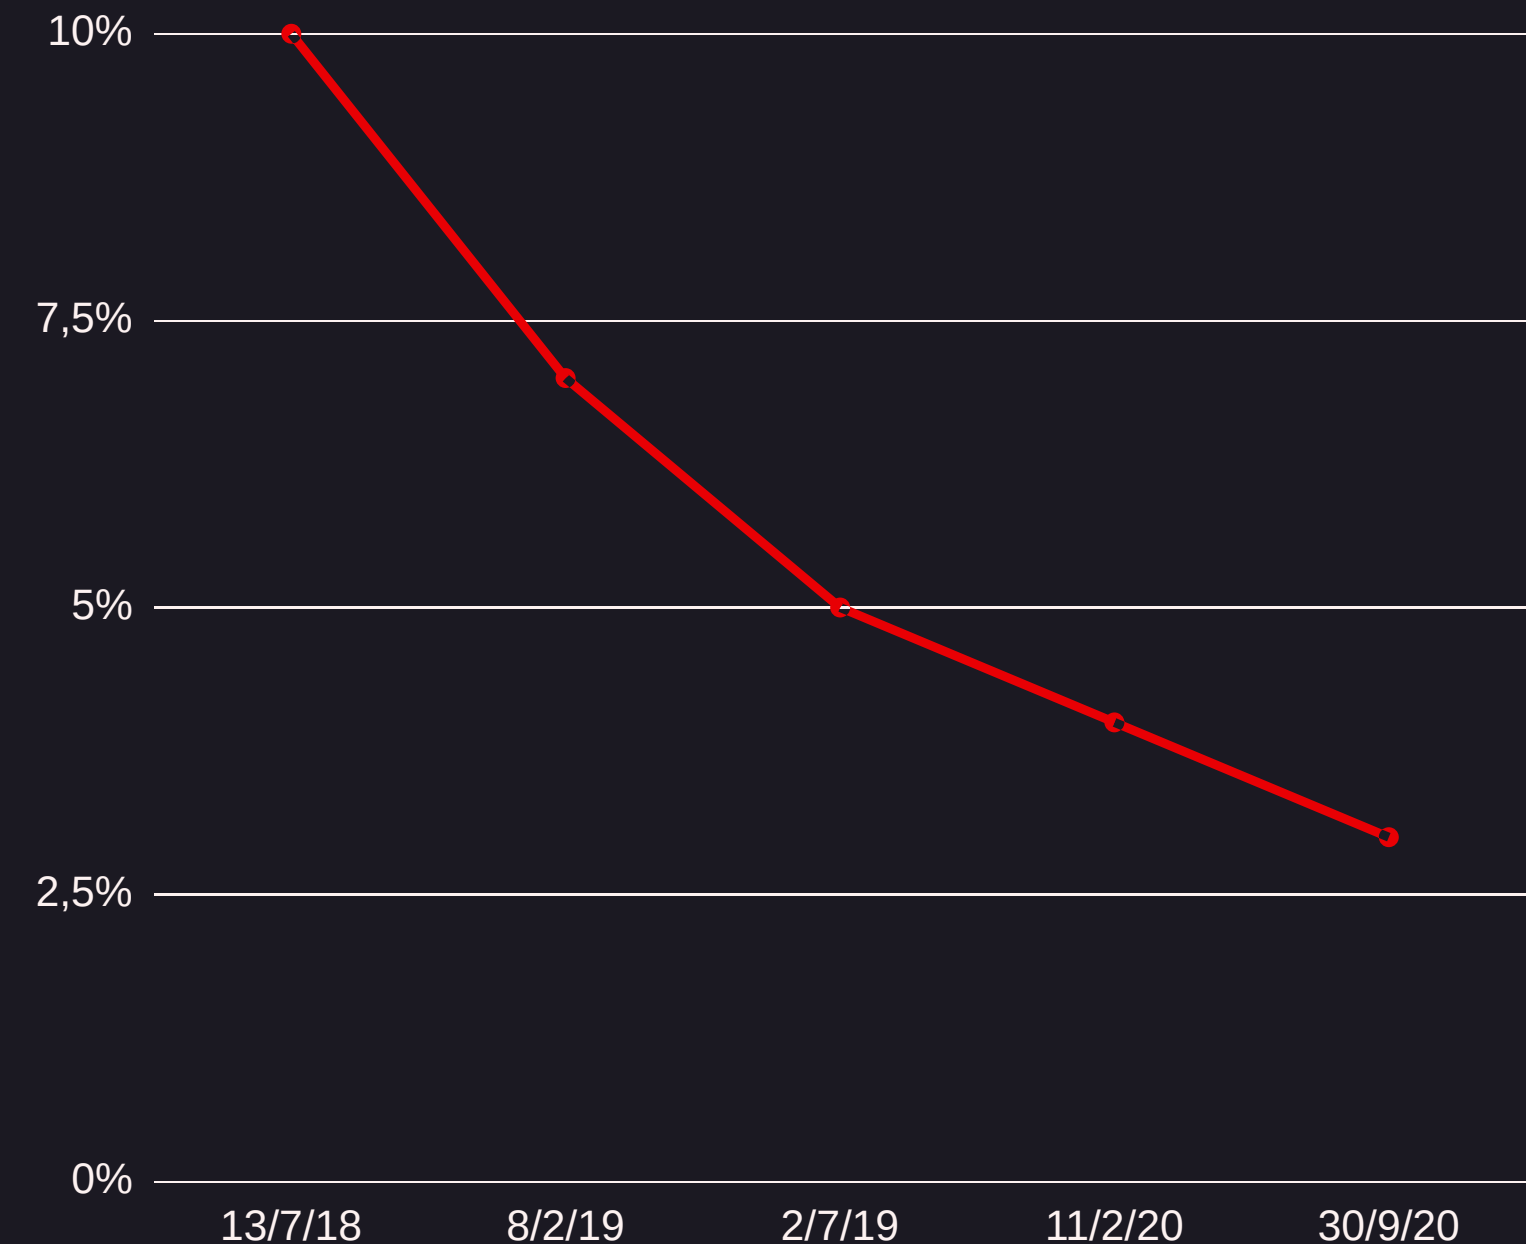


HMOTNOSTNÍ MĚŘENÍ VZORKŮ ZDIVA

PROVÁDĚNÉ PODLE NORMY
UNI 11085: NOV. 2003

KUCHYNĚ (CANTINE)
BODY: M4, M5, M6

PRŮMĚRNÁ VÝŠKA
VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI

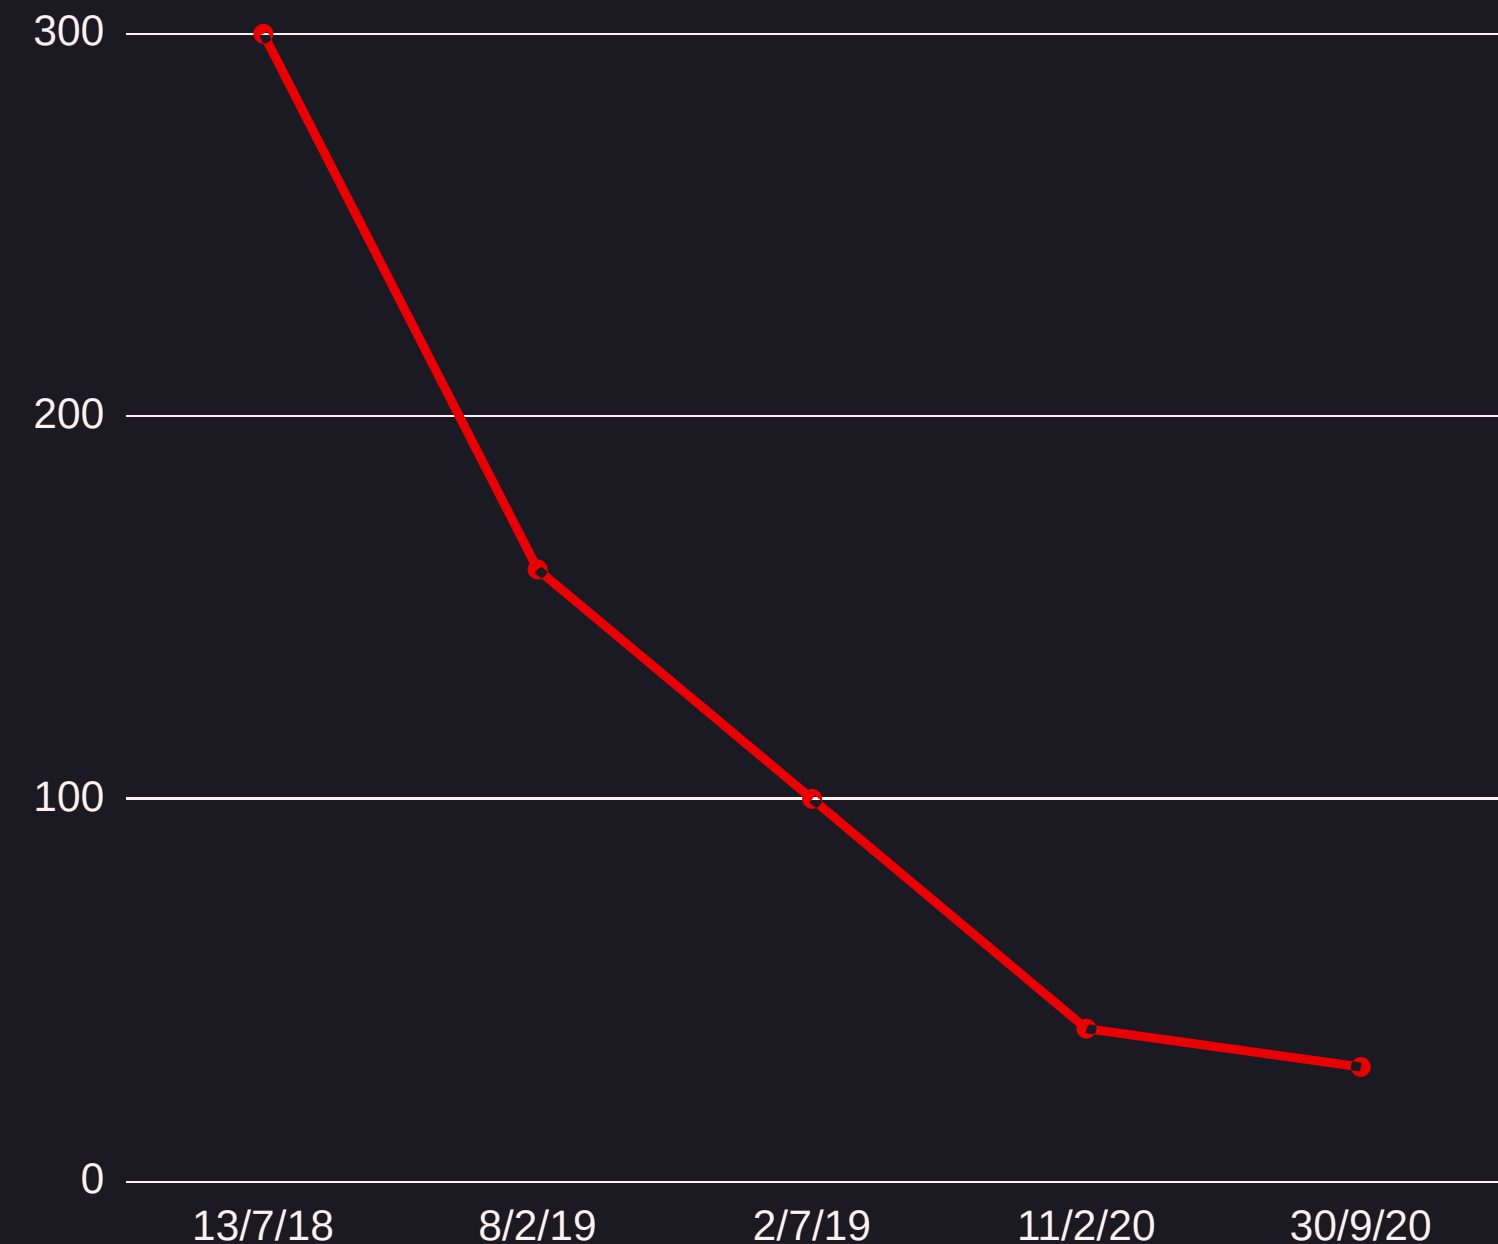


HMOTNOSTNÍ MĚŘENÍ VZORKŮ ZDIVA

PROVÁDĚNÉ PODLE NORMY
UNI 11085: NOV. 2003

KUCHYNĚ (CANTINE)

BODY: M4, M5, M6

PRŮMĚRNÉ MNOŽSTVÍ VLHKOSTI
PŘÍTOMNÉ UVNITŘ ZDI

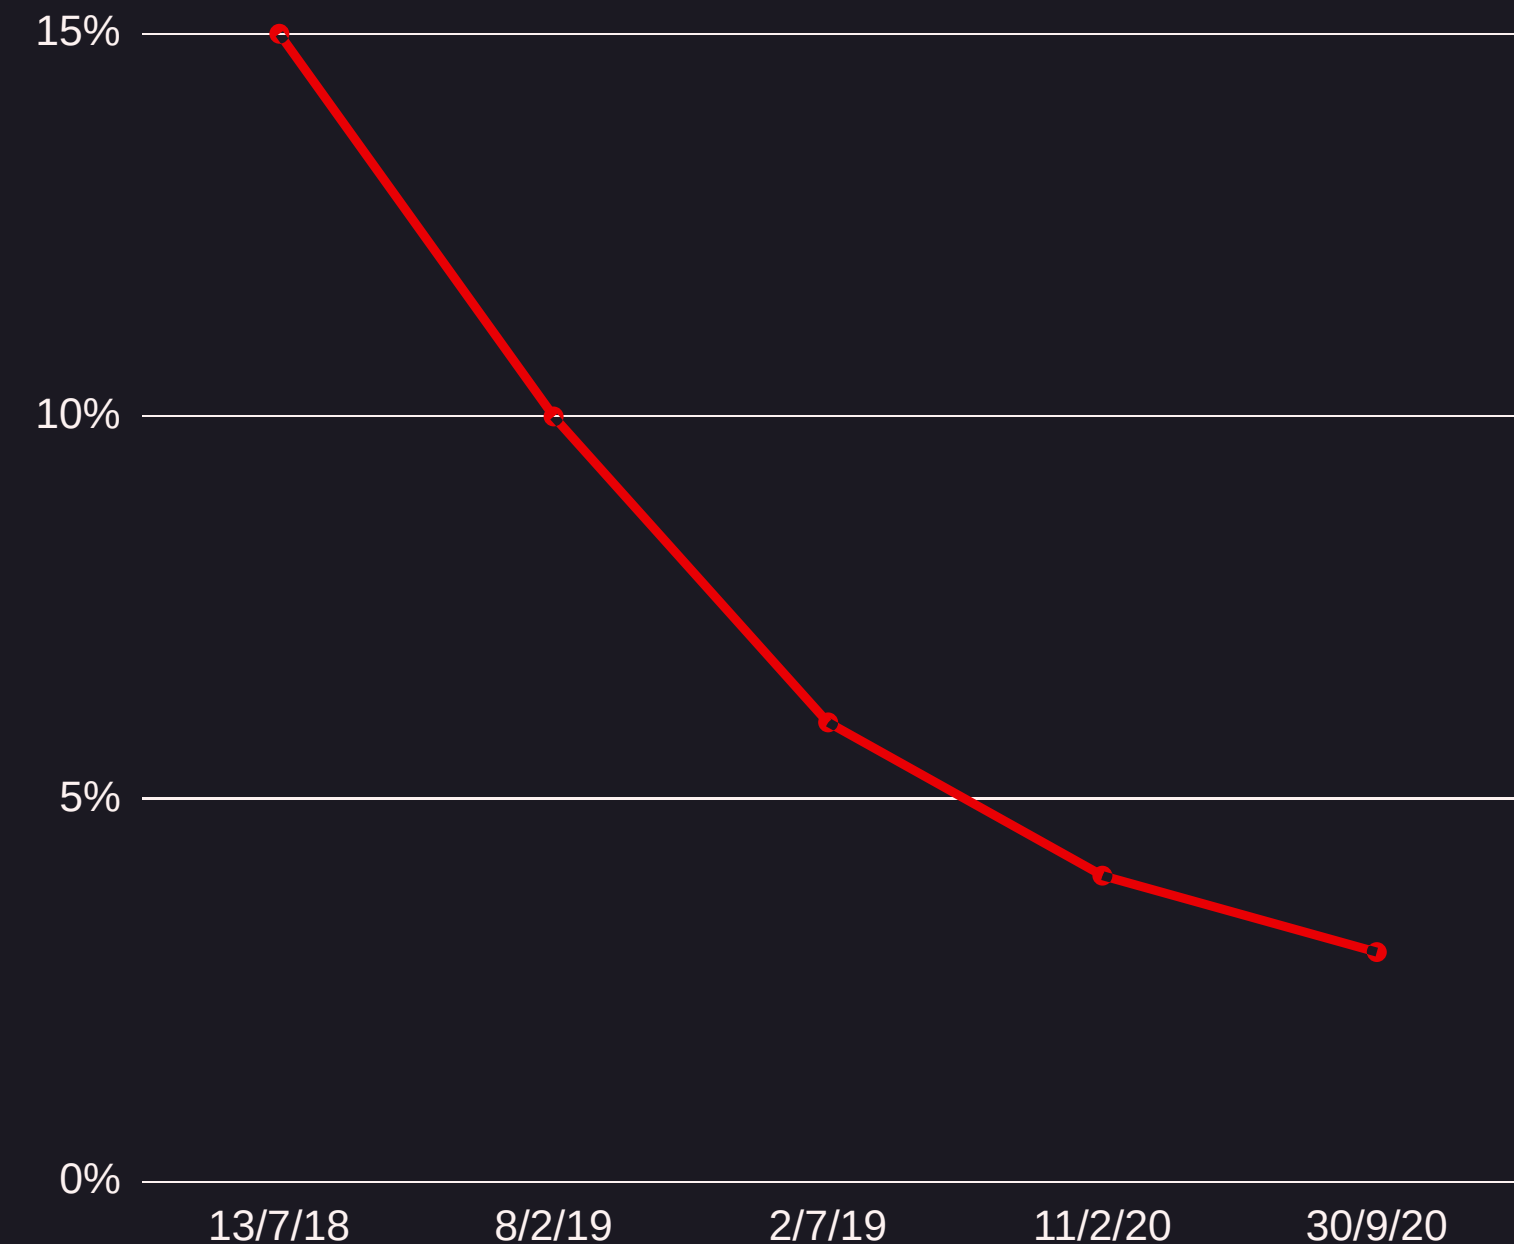


HMOTNOSTNÍ MĚŘENÍ VZORKŮ ZDIVA

PROVÁDĚNÉ PODLE NORMY
UNI 11085: NOV. 2003

TŘÍDA (AULA DIDATTICA)
BODY: M7, M8, M9

PRŮMĚRNÁ VÝŠKA
VZLÍNAJÍCÍ VLHKOSTI

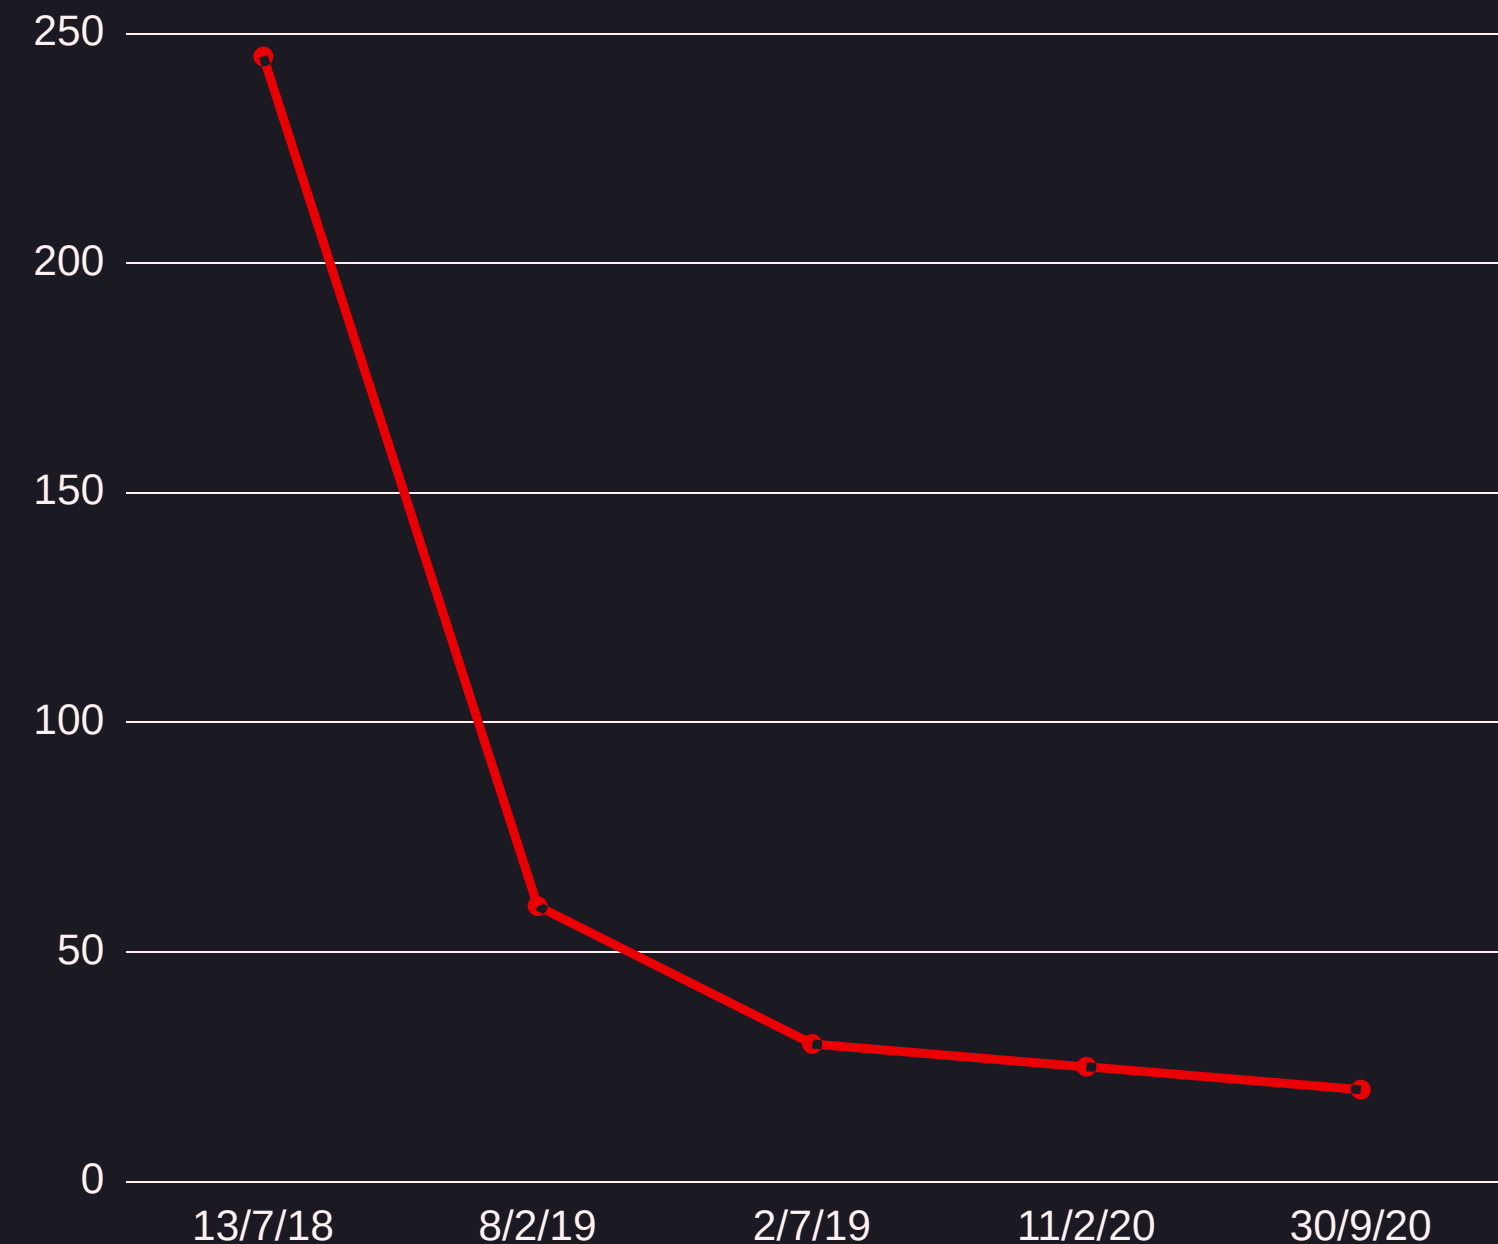


HMOTNOSTNÍ MĚŘENÍ VZORKŮ ZDIVA

PROVÁDĚNÉ PODLE NORMY
UNI 11085: NOV. 2003

TŘÍDA (AULA DIDATTICA)
BODY: M7, M8, M9

PRŮMĚRNÉ MNOŽSTVÍ VLHKOSTI
PŘÍTOMNÉ UVNITŘ ZDI

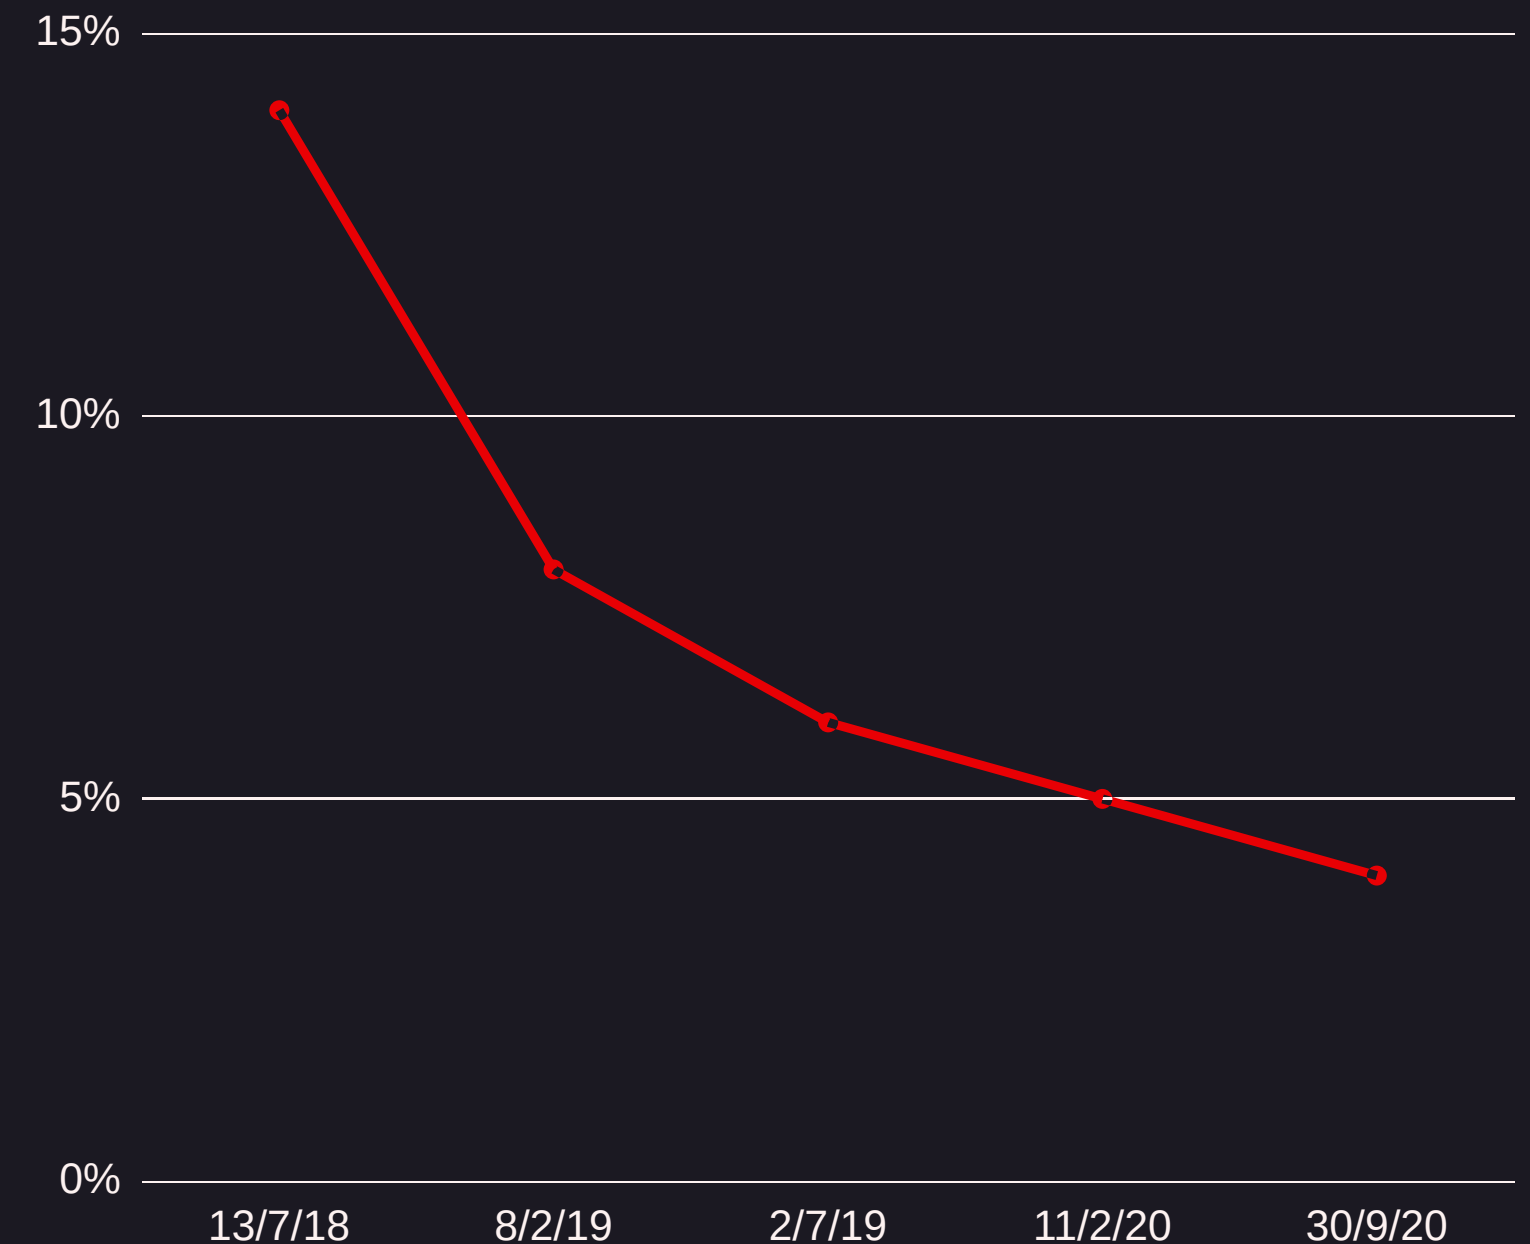

Punto di prelievo Muro	n° foro	Umidità Superf.	H foro cm.	Umidità in % di Peso		Prof. mat.	Umidità in % di Peso		Prof. mat.	Umidità in % di Peso		Prof. mat.	Umidità in % di Peso		Prof. mat.			
M 1 Piano Int. sotto scala 160 cm. Six	1		20	8,44		10 F. M.	5,24		10 F.M.	4,82		10 F.M.	4,73		10 F.M.			
	2		35	7,04		10 F. M.	5,03		10 F.M.	4,61		10 F.M.	4,43		10 F.M.			
	3		55	6,48		10 Fuga	4,59		10 Fuga	4,53		10 Fuga	2,94		10 Fuga			
	4		70	7,22		10 Fuga	5,94		10 Fuga	4,67		10 Fuga	3,48		10 Fuga			
	5		85	6,00		10 Fuga	3,92		10 Fuga	3,95		10 Fuga	2,54		10 Fuga			
	6		100	5,14		10 Fuga	5,10		10 Fuga	4,15		10 Fuga	3,42		10 Fuga			
	7		125	6,55		10 Fuga	5,39		10 Fuga	4,47		10 Fuga	3,11		10 Fuga			
	8		145	4,35		10 Fuga	3,45		10 Fuga	3,02		10 Fuga	< 2,00		10 Fuga			
	9		165	4,15		10 Fuga	4,00		10 F.M.	3,18		10 F.M.	< 2,00		10 F.M.			
M 2 Piano Int. sotto scala 70 cm. Dx	1		20	7,16		10 Fuga	5,41		10 Fuga	5,03		10 Fuga	3,62		10 Fuga			
	2		35	5,40		10 Fuga	4,51		10 Fuga	3,89		10 Fuga	2,26		10 Fuga			
	3		55	4,55		10 Fuga	3,52		10 Fuga	3,41		10 Fuga	< 2,00		10 Fuga			
	4		65	4,37		10 Fuga	3,27		10 Fuga	2,93		10 Fuga	2,08		10 Fuga			
	5		80	3,40		10 Fuga	3,34		10 Fuga	2,70		10 F M	2,00		10 F M			
Umidità relativa aria e Temperatura	Esterno		53%		28 C°		52%		6 C°		51%		27 C°		31%		13 C°	
	Int. biblioteca		75%		22 C°		71%		6 C°		69%		21C°		56%		8 C°	
	Torre biblio		86%		20 C°		78%		6 C°		73%		20C°		64%		8 C°	
	Data		13/07/2018				08/02/2019				02/07/2019				11/02/2020			
	Tecnico		Arch. Alice A.				Arch. Alice A.				Arch. Alice A.				Arch. Alice A.			
	Cliente																	
	Note:																	

Punto di prelievo Muro	n° foro	Umidità Superf.	H foro cm.	Umidità in % di Peso	Prof. mat.
M 1 Piano Int. sotto scala 160 cm. Six	1		20	3,86	10 F. M.
	2		35	2,88	10 F. M.
	3		55	2,60	10 Fuga
	4		70	3,41	10 Fuga
	5		85	2,51	10 Fuga
	6		100	2,77	10 Fuga
	7		125	2,99	10 Fuga
	8		145	2,00	10 Fuga
	9		165	< 2,00	10 Fuga
M 2 Piano Int. sotto scala 70 cm. Dx	1		20	3,12	10 Fuga
	2		35	2,07	10 Fuga
	3		55	2,05	10 Fuga
	4		65	2,18	10 Fuga
	5		80	2,00	10 Fuga
Umidità relativa aria e Temperatura	Esterno		70%	9 C°	
	Int. biblioteca		64%	11 C°	
	Torre biblio		62%	11 C°	
bio dry ADVANCE WALL TECHNOLOGY	Data		30/09/2020		
	Tecnico		Arch. Alice A.		
	Cliente				
	Note:				

Punto di prelievo Muro	n° foro	Umidità Superf.	H foro cm.	Umidità in % Peso / Muro		Prof. mat.	Umidità in % Peso / Muro		Prof. mat.	Umidità in % Peso / Muro		Prof. mat.	Umidità in % Peso / Muro		Prof. mat.				
M3 45 cm. Six	1		25	8,75		15 Fuga	7,03		15 Fuga	6,94		15 Fuga	5,64		15 Fuga				
	2		45	9,00		15 Fuga	7,08		15 Fuga	6,35		15 Fuga	4,87		15 Fuga				
	3		75	8,12		15 Fuga	6,83		15 Fuga	6,13		15 Fuga	5,10		15 Fuga				
	4		100	9,94		15 Fuga	6,05		15 Fuga	4,80		15 Fuga	4,72		15 Fuga				
	5		125	7,55		15 Fuga	5,72		15 F. M.	4,67		15 F. M.	4,60		15 F. M.				
	6		150	7,85		15 Fuga	7,11		15 Fuga	6,46		15 Fuga	3,91		15 Fuga				
	7		175	7,62		15 Fuga	6,00		15 F. M.	5,38		15 F. M.	5,02		15 F. M.				
	8		200	8,00		15 Fuga	6,59		15 F. M.	5,98		15 F. M.	5,10		15 F. M.				
	9		225	4,85		15 Fuga	4,62		15 Fuga	4,43		15 Fuga	4,15		15 Fuga				
	10		250	8,13		15 Fuga	6,13		15 Fuga	4,59		15 Fuga	4,50		15 Fuga				
	11		275	9,25		10 Fuga	6,10		15 Fuga	5,66		15 Fuga	5,12		15 Fuga				
	12		300	7,20		10 Fuga	4,86		15 F.M.	3,43		15 F.M.	3,31		15 F.M.				
Umidità relativa aria e Temperatura		Esterno		53%	28 C°		52%	6 C°		51%	27 C°		31%	13 C°					
										%	C°		%	C°					
bio dry ADVANCE WALL TECHNOLOGY		Cantina		86%	20 C°		60%	7 C°		78%	19 C°		44%	10 C°					
		Data		13/07/2018				08/02/2019				02/07/2019				11/02/2020			
		Tecnico		Arch. Allice A.				Arch. Allice A.				Arch. Allice A.				Arch. Allice A.			
		Cliente																	
		Note:																	

Punto di prelievo Muro	n° foro	Umidità Superf.	H foro cm.	Umidità in % Peso / Muro	Prof. mat.	U
M3 45 cm. Six	1		25	5,60	15 Fuga	
	2		45	4,46	15 Fuga	
	3		75	4,06	15 Fuga	
	4		100	4,70	15 Fuga	
	5		125	3,54	15 Fuga	
	6		150	4,09	15 Fuga	
	7		175	4,84	15 Fuga	
	8		200	5,00	15 Fuga	
	9		225	4,34	15 Fuga	
	10		250	4,50	15 Fuga	
	11		275	4,96	10 Fuga	
	12		300	3,30	10 Fuga	
Umidità relativa aria e Temperatura		Esterno		70%	9 C°	
bio dry ADVANCE WALL TECHNOLOGY		Cantina		68%	10 C°	
		Data		30/09/2020		
		Tecnico		Arch. Alice A.		
		Cliente				
		Note:				

Punto di prelievo Muro	n° foro	Umidità Superf.	H foro cm.	Umidità in % Peso / Muro	Prof. mat.	Umidità in % Peso / Muro	Prof. mat.	Umidità in % Peso / Muro	Prof. mat.	Umidità in % Peso / Muro	Prof. mat.			
M 4 Spalla porta lato dex	1		20	8,87	10 Matt	5,85	10 F. M.	4,75	10 F. M.	4,70	10 F. M.			
	2		40	7,33	10 Fuga	5,73	10 Fuga	4,63	10 Fuga	4,41	10 Fuga			
	3		60	6,85	10 Fuga	4,82	10 Fuga	4,37	10 Fuga	3,96	10 Fuga			
	4		80	5,90	10 Matt	4,51	10 Matt	4,03	10 Matt	3,38	10 Matt			
	5		100	5,00	10 Matt	3,77	10 Matt	3,74	10 Matt	3,26	10 Matt			
	6		120	4,37	10 Fuga	3,46	10 Fuga	3,00	10 Fuga	3,00	10 Fuga			
M 5 Spalla porta lato six (molti mattoni corrosi dai Sali)	1		25	11,52	10 matt	10,29	10 matt	9,49	10 matt	6,12	10 matt			
	2		50	10,59	10 matt	7,85	10 matt	6,73	10 matt	5,24	10 matt			
	3		75	8,00	10 matt	5,31	10 matt	4,47	10 matt	3,69	10 matt			
	4		100	7,35	10 matt	5,47	10 matt	4,31	10 matt	4,00	10 matt			
	5		125	7,08	10 matt	5,32	10 matt	4,27	10 matt	4,15	10 matt			
	6		150	6,35	10 matt	5,34	10 matt	3,91	10 matt	3,32	10 matt			
	7		175	6,00	10 matt	4,57	10 matt	3,29	10 matt	3,10	10 matt			
	8		200	5,54	10 matt	4,63	10 matt	4,45	10 matt	3,26	10 matt			
	9		220	4,64	10 matt	4,18	10 matt	3,90	10 matt	3,05	10 matt			
Umidità relativa aria e Temperatura	Esterno		53%	28 C°		52%	6 C°		51%	27 C°		31%	13 C°	
	Cucina		80%	23 C°		56%	7 C°		63%	22 C°		43%	10 C°	
									%	C°		%	C°	
	Data		13/07/2018		08/02/2019		02/07/2019		11/02/2020					
	Tecnico		Arch. Alice A.		Arch. Alice A.		Arch. Alice A.		Arch. Alice A.					
	Cliente													
	Note:													

Punto di prelievo Muro	n° foro	Umidità Superf.	H foro cm.	Umidità in % Peso / Muro	Prof. mat.	Umidità in % Peso / Muro	Prof. mat.	Umidità in % Peso / Muro	Prof. mat.	Umidità in % Peso / Muro	Prof. mat.	
M 4 Spalla porta lato dex	1		20	4,66	10 Matt							
	2		40	3,75	10 Fuga							
	3		60	3,92	10 Fuga							
	4		80	3,12	10 Matt							
	5		100	2,84	10 Matt							
	6		120	2,57	10 Fuga							
M 5 Spalla porta lato six (molti mattoni corrosi dai Sali)	1		25	6,00	10 matt							
	2		50	5,04	10 matt							
	3		75	3,60	10 matt							
	4		100	3,11	10 matt							
	5		125	3,52	10 matt							
	6		150	3,44	10 matt							
	7		175	2,98	10 matt							
	8		200	2,85	10 matt							
	9		220	2,72	10 matt							
Umidità relativa aria e Temperatura	Esterno		70%		9 C°							
	Cucina		64%		10 C°							
	Data		30/09/2020									
	Tecnico		Arch. Alice A.									
	Cliente											
	Note:											

Punto di prelievo Muro	n° foro	Umidità Superf.	H foro cm.	Umidità in % Peso / Muro		Prof. mat.	Umidità in % Peso / Muro		Prof. mat.	Umidità in % Peso / Muro		Prof. mat.			
M 6 100 cm. Dex	1		50	15,00		10 Fuga	9,23		10 Fuga	9,05		10 Fuga			
	2		100	6,00		10 Fuga	5,18		10 Fuga	4,27		10 Fuga			
	3		150	7,10		10 Fuga	5,11		10 Fuga	3,89		10 Fuga			
	4		200	9,79		10 matt	5,85		10 matt	4,10		10 matt			
	5		250	7,50		10 Fuga	4,93		10 Fuga	3,24		10 Fuga			
	6		300	4,40		10 matt	3,18		10 matt	2,56		10 matt			
Umidità relativa aria e Temperatura	Esterno			53%	28 C°		52%	6 C°		51%	27 C°		31%	13 C°	
										%	C°		%	C°	
	Legnaia			84%	22 C°		63%	7 C°		63%	20 C°		56%	10 C°	
bio dry ADVANCE WALL TECHNOLOGY	Data			13/07/2018			08/02/2019			02/07/2019			11/02/2020		
	Tecnico			Arch. Alice A.			Arch. Alice A.			Arch. Alice A.			Arch. Alice A.		
	Cliente														
	Note:														

Punto di prelievo Muro	n° foro	Umidità Superf.	H foro cm.	Umidità in % Peso / Muro		Prof. mat.	U
M 6 100 cm. Dex	1		50	6,28		10 Fuga	
	2		100	3,53		10 Fuga	
	3		150	2,31		10 Fuga	
	4		200	2,36		10 matt	
	5		250	2,10		10 Fuga	
	6		300	< 2,00		10 matt	
Umidità relativa aria e Temperatura		Esterno		70%	9 C°		
		Legnaia		69%	11 C°		
bio dry ADVANCE WALL TECHNOLOGY		Data		30/09/2020			
		Tecnico		Arch. Alice A.			
		Cliente					
		Note:					

Punto di prelievo Muro	n° foro	Umidità Superf. cm.	H foro	Umidità in % Peso / Muro	Prof. mat.	Umidità in % Peso / Muro	Prof. mat.	Umidità in % Peso / Muro	Prof. mat.	Umidità in % Peso / Muro	Prof. mat.
M 7 15 cm. Six	1		18	8,30	10 Matt	6,25	10 Matt	5,47	10 Matt	5,05	10 Matt
	2		34	6,00	10 Fuga	4,83	10 Fuga	3,72	10 Fuga	3,61	10 Fuga
	3		45	4,12	10 Fuga	3,67	10 Fuga	3,42	10 Fuga	3,38	10 Fuga
	4		63	3,98	10 Matt	3,65	10 Matt	3,50	10 Matt	3,44	10 Matt
M 8 30 cm. Dex	1		25	10,00	15 Fuga	8,03	15 Fuga	7,07	15 Fuga	7,05	15 Fuga
	2		40	9,24	15 Fuga	8,78	15 Fuga	6,67	15 Fuga	5,74	15 Fuga
	3		60	6,31	15 Fuga	7,57	15 Fuga	6,43	15 Fuga	6,09	15 Fuga
	4		85	9,96	15 Fuga	8,12	15 Fuga	7,10	15 Fuga	7,00	15 Fuga
	5		108	7,66	15 F. M.	5,39	15 F. M.	5,43	15 F. M.	5,22	15 F. M.
	6		133	7,33	15 F. M.	6,30	15 F. M.	6,19	15 F. M.	6,04	15 F. M.
	7		165	5,51	15 F. M.	5,03	15 F. M.	4,92	15 F. M.	4,76	15 F. M.
	8		195	7,35	15 F. M.	5,59	15 F. M.	5,38	15 F. M.	5,30	15 F. M.
	9		220	8,61	15 F. M.	5,76	15 F. M.	5,68	15 F. M.	5,63	15 F. M.
	10		245	4,46	15 F. M.	3,98	15 F. M.	4,00	15 F. M.	4,00	15 F. M.
Umidità relativa aria e Temperatura	Esterno		53%	28 C°	52%	6 C°	51%	27 C°	31%	13 C°	
	Ricr. Bimbi		82%	21 C°	75%	8 C°	76%	21 C°	64%	9 C°	
	centro torre bi		85%	19 C°	80%	8 C°	81%	20 C°	59%	9 C°	
bio dry ADVANCE WALL TECHNOLOGY	Data		13/07/2018		08/02/2019		02/07/2019		11/02/2020		
	Tecnico		Arch. Alice A.		Arch. Alice A.		Arch. Alice A.		Arch. Alice A.		
	Cliente										
	Note:										

Punto di prelievo Muro	n° foro	Umidità Superf. cm.	H foro	Umidità in % Peso / Muro	Prof. mat.	Umidità in % Peso / Muro	Prof. mat.	Umidità in % Peso / Muro	Prof. mat.	Umidità in % Peso / Muro	Prof. mat.
M 7 15 cm. Six	1		18	3,85	10 Matt						
	2		34	2,95	10 Fuga						
	3		45	2,56	10 Fuga						
	4		63	3,01	10 Matt						
M 8 30 cm. Dex	1		25	7,00	15 Fuga						
	2		40	4,87	15 Fuga						
	3		60	6,00	15 Fuga						
	4		85	5,91	15 Fuga						
	5		108	4,40	15 F. M.						
	6		133	5,11	15 F. M.						
	7		165	3,76	15 F. M.						
	8		195	4,22	15 F. M.						
	9		220	5,07	15 F. M.						
	10		245	4,00	15 F. M.						
Umidità relativa aria e Temperatura	Esterno		70%	9 C°							
	Ricr. Bimbi		64%	11 C°							
	centro torre bi		71%	12 C°							
bio dry ADVANCE WALL TECHNOLOGY	Data		30/09/2020								
	Tecnico		Arch. Alice A.								
	Cliente										
	Note:										

DÍKY ZA POZORNOST

MÍSTO PRO VAŠE DOTAZY

BIODRY PRO FAI – NÁRODNÍ FOND PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ